




Diagrama de la red de agua fría (Fig. 10.10). Muestra una red de tuberías que conecta un tanque de almacenamiento (1) con un edificio (2). La tubería principal es de PVC Ø3\".

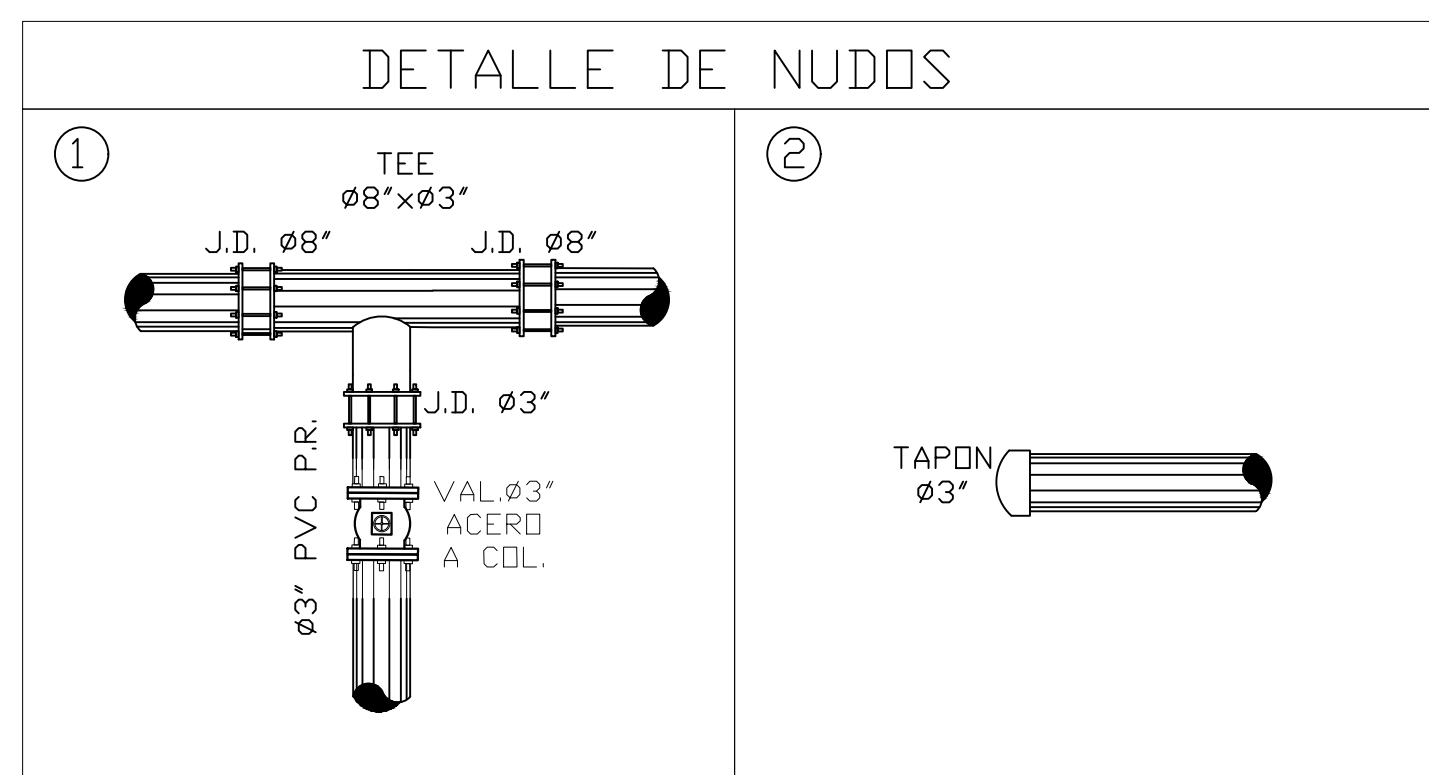

 REPUBLICA D. LA CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD		REPUBLICA DOMINICANA CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (C A A S D) DIRECCION DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DIVISION DE PROYECTOS PUBLICOS	
LA COLOCACION LINEA DE Ø3",EMPALME Ø8"xØ3", PARA ABASTECER CALLE 3era BO. JUAN BOSCH (AGUAS LOCAS), MUNICIPIO, STO. DGO. ESTE.			
DISEÑO:	ING. SARDI RUIZ	ESCALA:	MEMO:
CALCULO:	ING. SARDI RUIZ	No:Escala	DI/DivPro.# 21
DIBUJO	GABRIEL CASTILLO	FECHA:	PLANO No.
REVISION	DIVISION PROYECTO PUBLICO	16/11/2020	1
DIRECCION DE INGENIERIA APROBADO		ENC. UNIDAD DE INGENIERIA APROBADO	